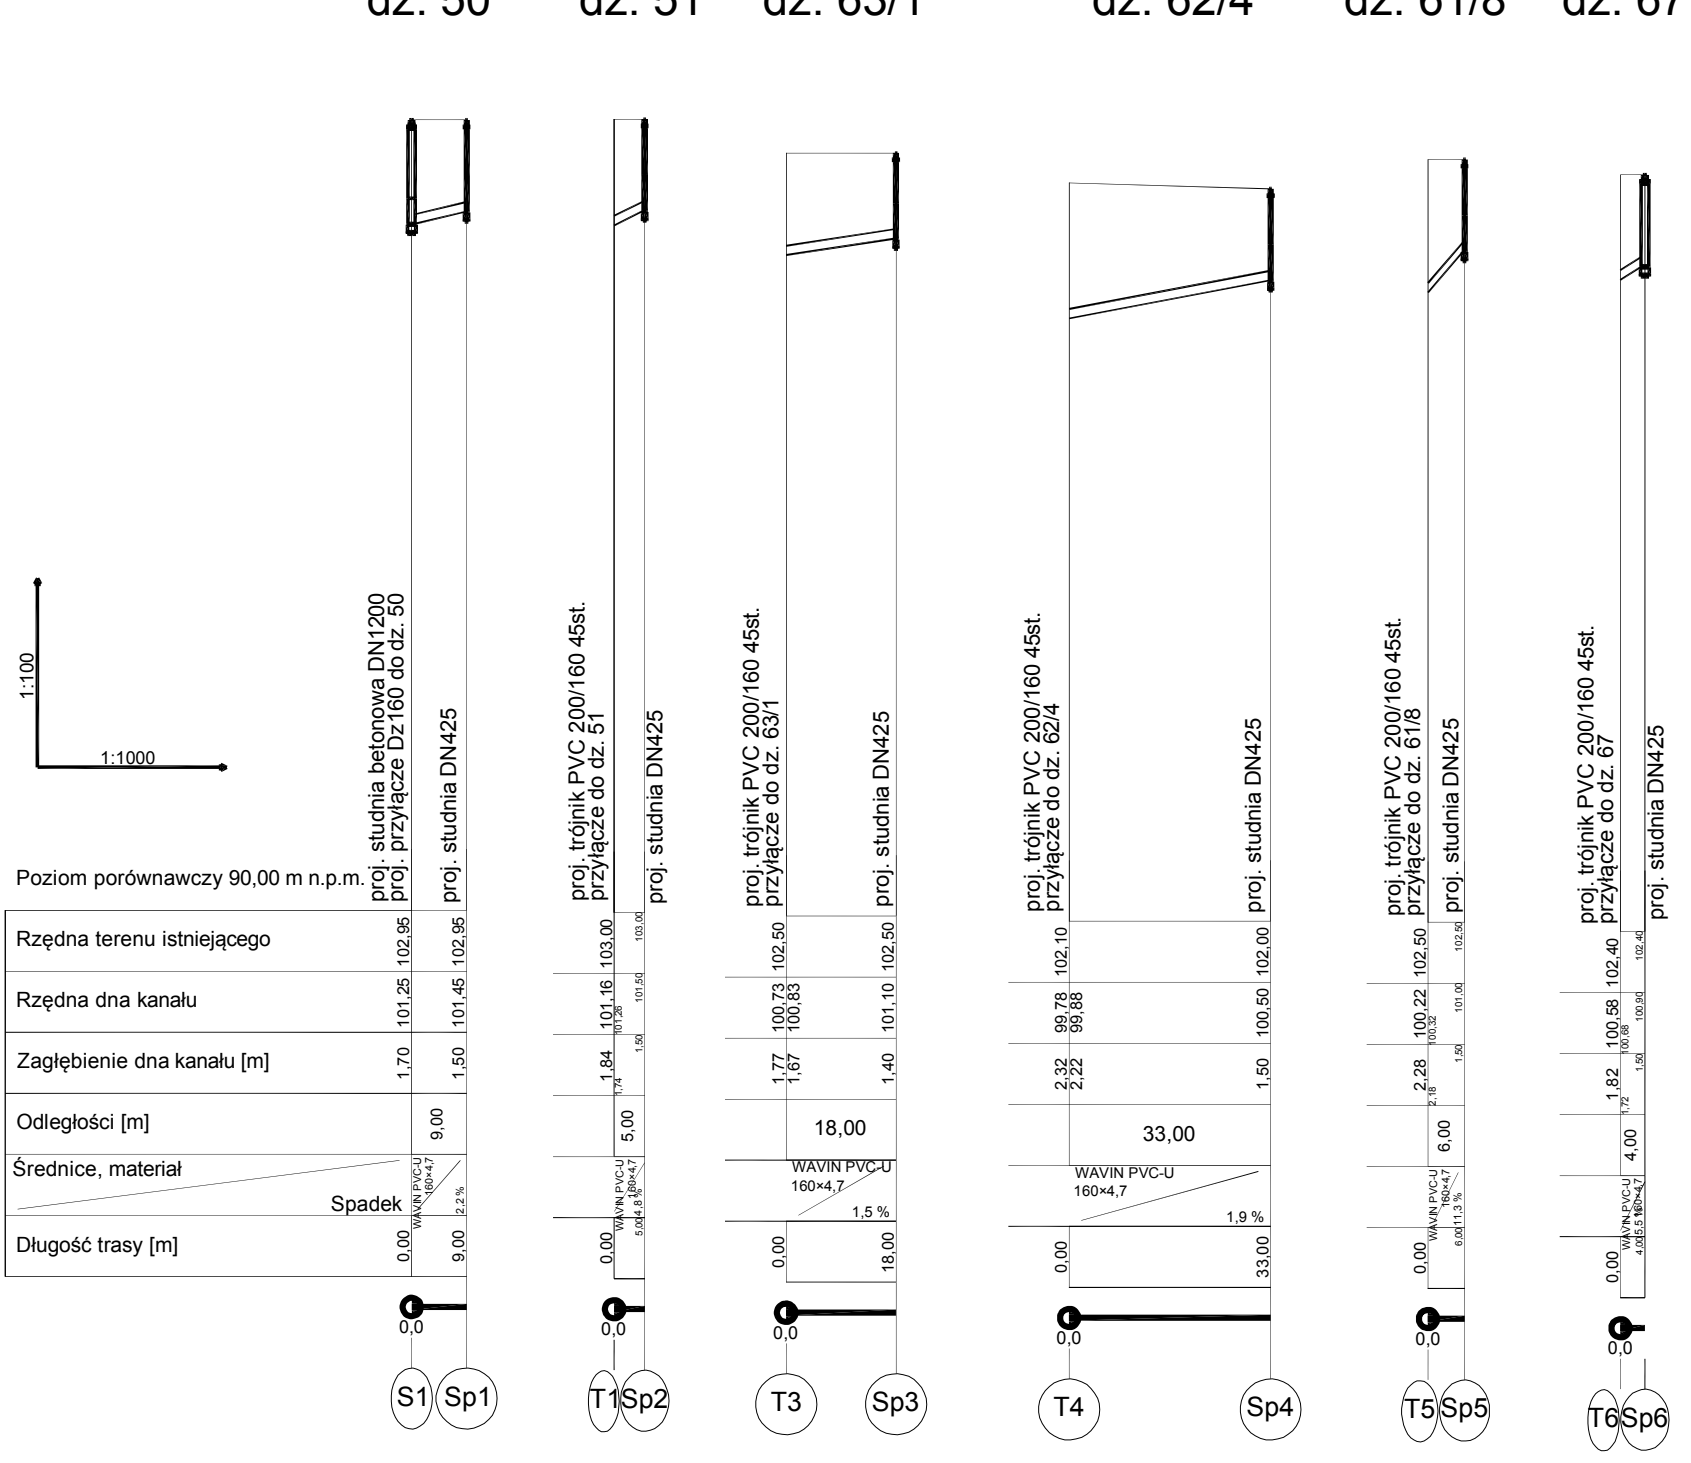
dz. 50
dz. 51
dz. 63/1
dz. 62/4
dz. 61/8
dz. 67
1:100
1:1000
proj. studnia betonowa DN1200
proj. przyłącze Dz160 do dz. 50
proj. studnia DN425
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 51
proj. studnia DN425
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 63/1
proj. studnia DN425
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 62/4
proj. studnia DN425
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 61/8
proj. studnia DN425
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 67
proj. studnia DN425
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
S1
Sp1
T1
Sp2
T3
Sp3
T4
Sp4
T5
Sp5
T6
Sp6

Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.

	S1	Sp1	T1	Sp2	T3	Sp3	T4	Sp4	T5	Sp5	T6	Sp6
Rzędna terenu istniejącego	102,95	102,95	103,00	103,00	102,50	102,50	102,10	102,00	102,50	102,50	102,40	102,40
Rzędna dna kanału	101,25	101,45	101,16 101,26	101,50	100,73 100,83	101,10	99,78 99,88	100,50	100,22 100,32	101,00	100,58 100,68	100,90
Zagłębienie dna kanału [m]	1,70	1,50	1,84 1,74	1,50	1,77 1,67	1,40	2,32 2,22	1,50	2,28 2,18	1,50	1,82 1,72	1,50
Odległości [m]	9,00		5,00		18,00		33,00		6,00		4,00	
Średnice, materiał Spadek	WAVIN PVC-U 160×4,7 2,2 %		WAVIN PVC-U 160×4,7 4,8 %		WAVIN PVC-U 160×4,7 1,5 %		WAVIN PVC-U 160×4,7 1,9 %		WAVIN PVC-U 160×4,7 11,3 %		WAVIN PVC-U 160×4,7 5,5 %	
Długość trasy [m]	0,00	9,00	0,00	5,00	0,00	18,00	0,00	33,00	0,00	6,00	0,00	4,00

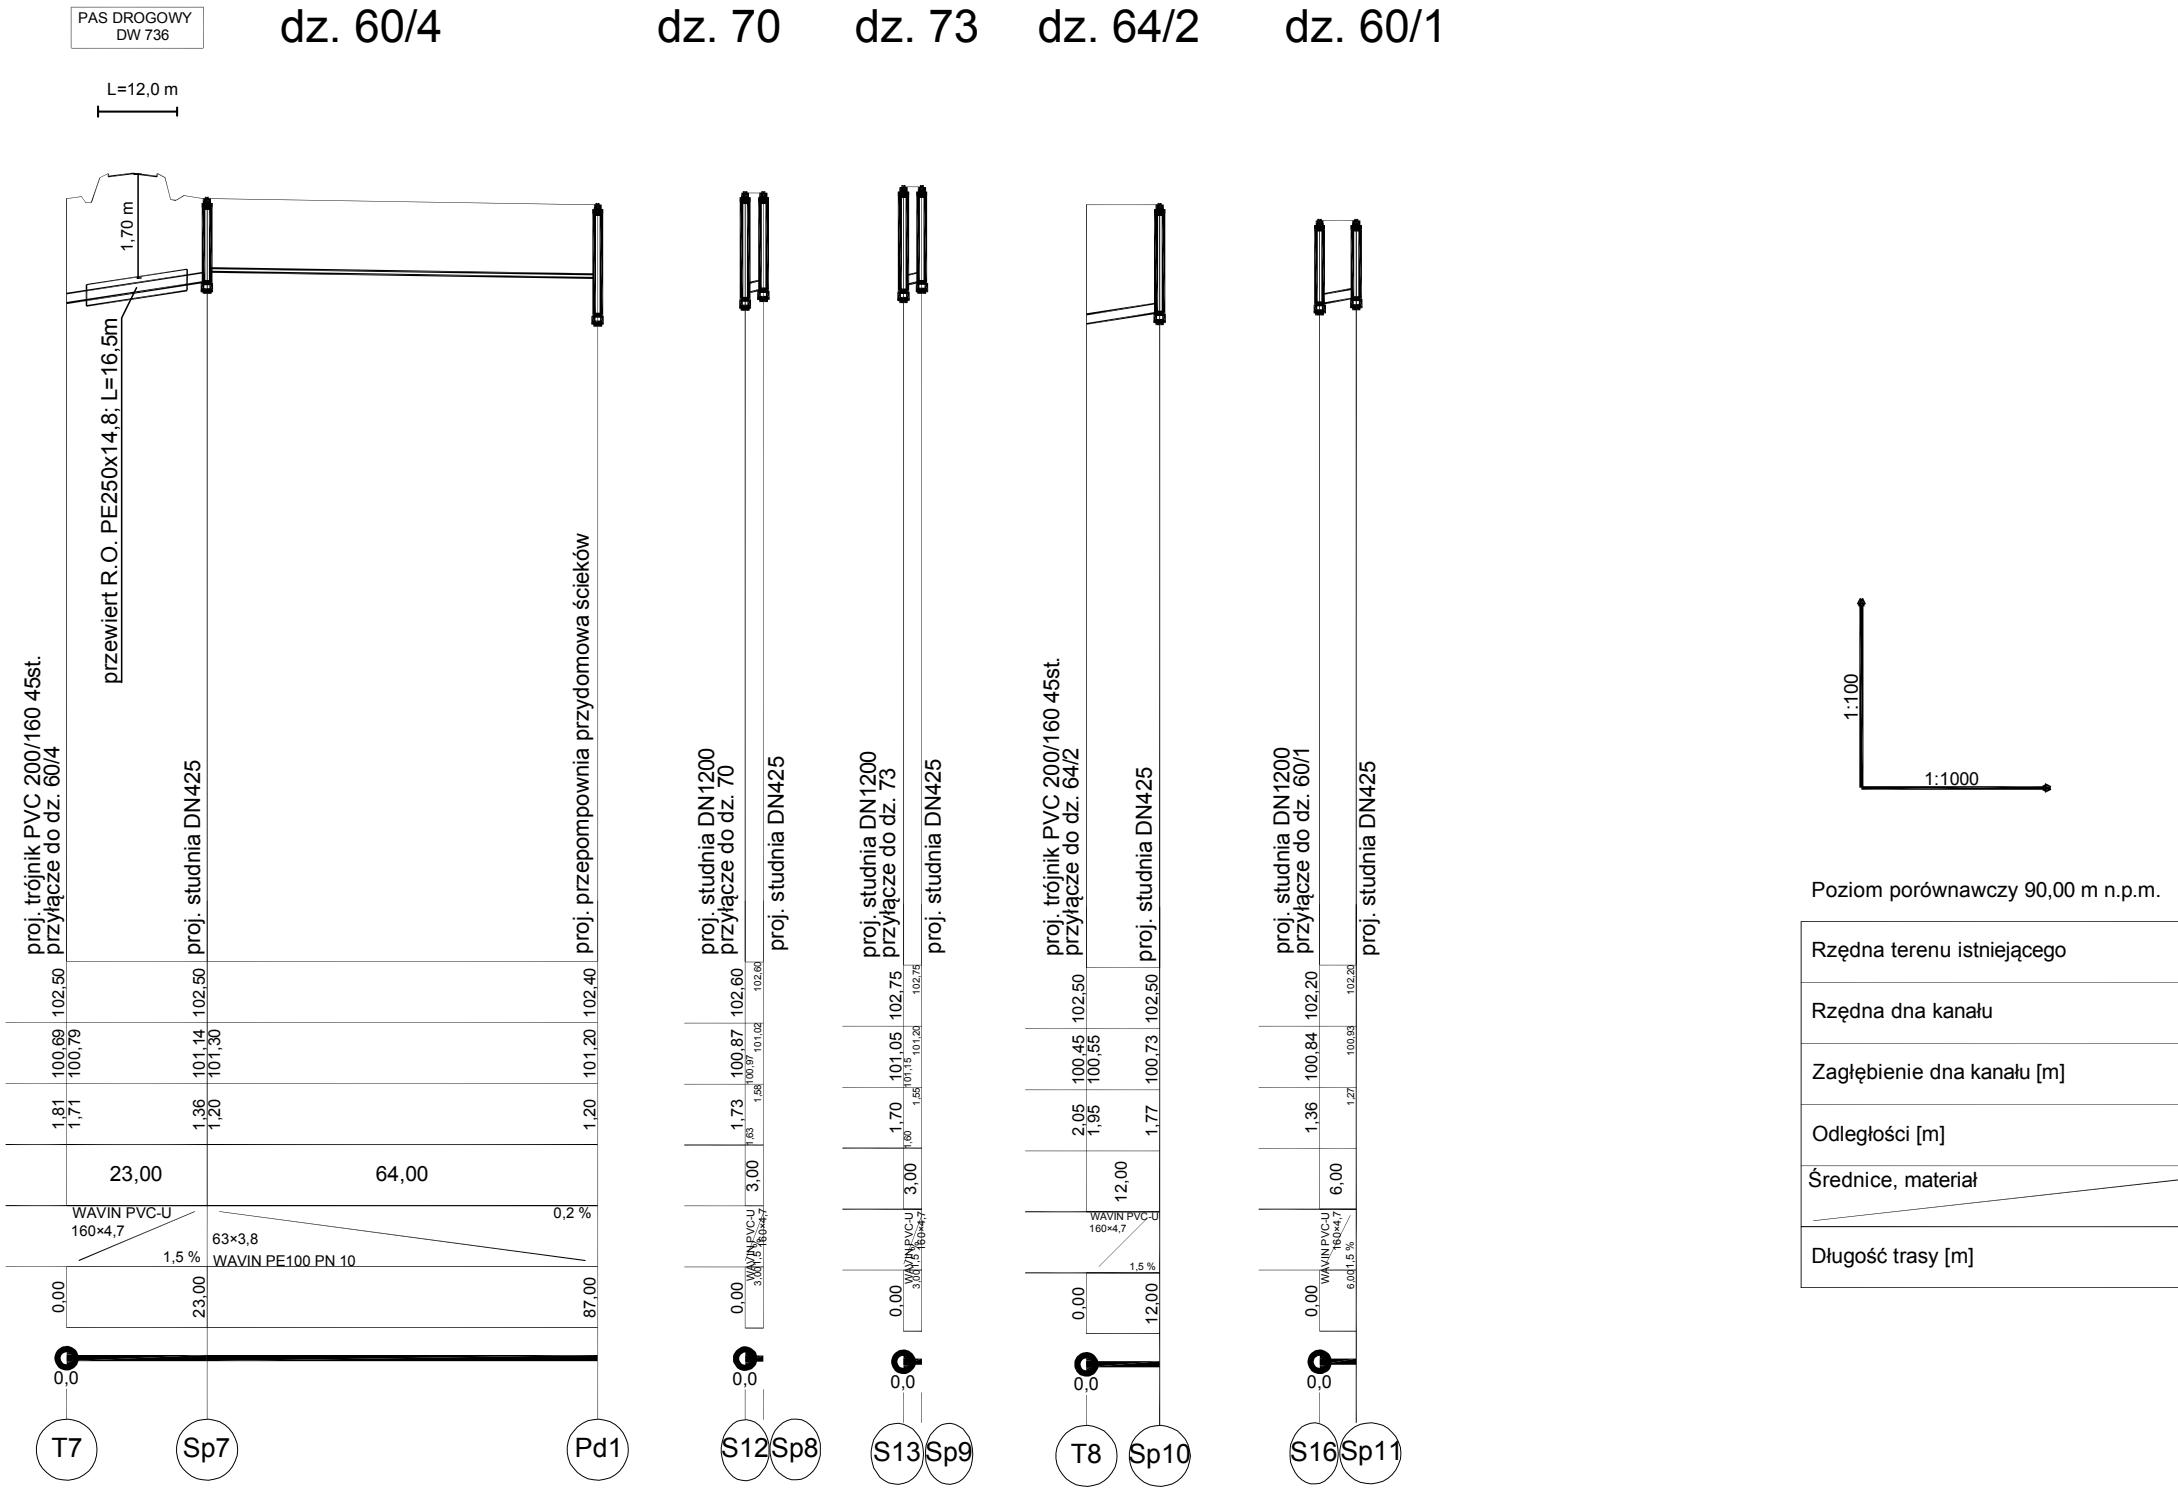
PAS DROGOWY DW 736
L=12,0 m
1,70 m
dz. 60/4
dz. 70
dz. 73
dz. 64/2
dz. 60/1
przewiert R.O. PE250x14,8; L=16,5m
proj. trójnik PVC 200/160 45st. przyłącze do dz. 60/4
proj. studnia DN425
proj. przepompownia przydomowa ścieków
proj. studnia DN1200 przyłącze do dz. 70
proj. studnia DN425
proj. studnia DN1200 przyłącze do dz. 73
proj. studnia DN425
proj. trójnik PVC 200/160 45st. przyłącze do dz. 64/2
proj. studnia DN425
proj. studnia DN1200 przyłącze do dz. 60/1
proj. studnia DN425
102,50
102,50
102,40
100,69
100,79
101,14
101,30
101,20
1,81
1,71
1,36
1,20
1,20
23,00
64,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
63×3,8
WAVIN PE100 PN 10
0,2 %
0,00
23,00
87,00
102,60
102,60
100,87
100,97
101,02
1,73
1,63
1,58
3,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
3,00
102,75
102,75
101,05
101,15
101,20
1,70
1,60
1,55
3,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
3,00
102,50
102,50
100,45
100,55
100,73
2,05
1,95
1,77
12,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
12,00
102,20
102,20
100,84
100,93
1,36
1,27
6,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
6,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
T7
Sp7
Pd1
S12
Sp8
S13
Sp9
T8
Sp10
S16
Sp11
1:100
1:1000
Poziom porównawczy 90,00 m n.p.m.
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Długość trasy [m]

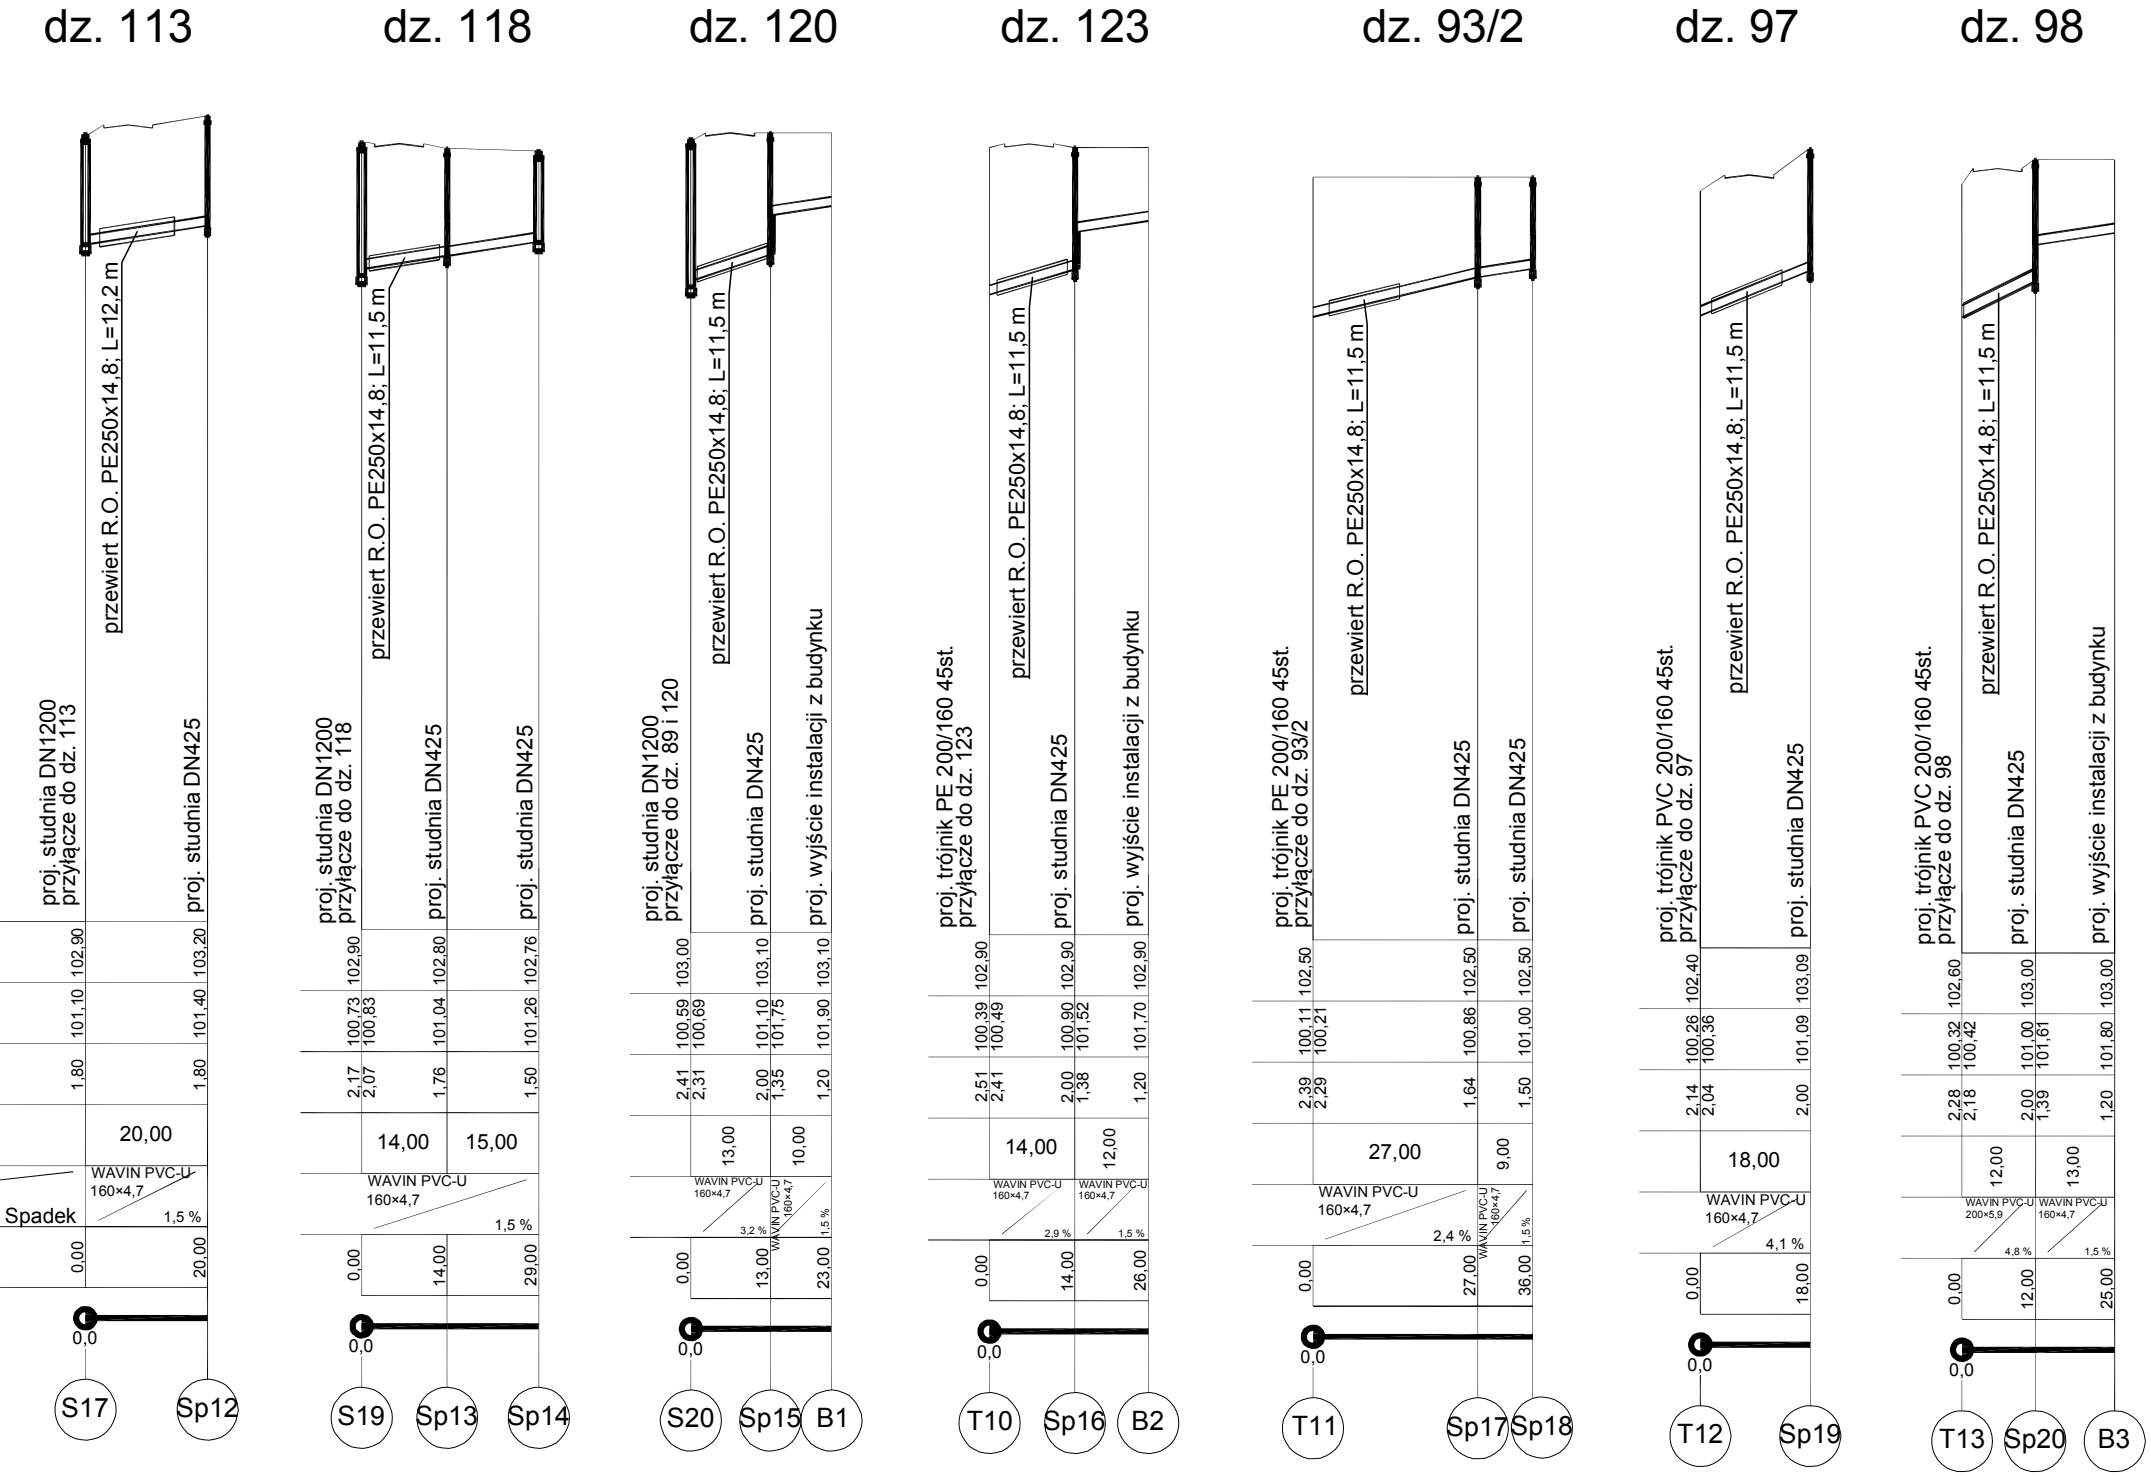
dz. 113
przewiert R.O. PE250x14,8; L=12,2 m
proj. studnia DN1200 przyłącze do dz. 113
proj. studnia DN425
102,90
103,20
101,10
101,40
1,80
1,80
20,00
WAVIN PVC-U 160×4,7
Spadek
1,5 %
0,00
20,00
0,0
S17
Sp12
dz. 118
przewiert R.O. PE250x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN1200 przyłącze do dz. 118
proj. studnia DN425
proj. studnia DN425
102,90
102,80
102,76
100,73
100,83
101,04
101,26
2,17
2,07
1,76
1,50
14,00
15,00
WAVIN PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
14,00
29,00
0,0
S19
Sp13
Sp14
dz. 120
przewiert R.O. PE250x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN1200 przyłącze do dz. 89 i 120
proj. studnia DN425
proj. wyjście instalacji z budynku
103,00
103,10
103,10
100,59
100,69
101,10
101,75
101,90
2,41
2,31
2,00
1,35
1,20
13,00
10,00
WAVIN PVC-U 160×4,7
3,2 %
WAVIN PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
13,00
23,00
0,0
S20
Sp15
B1
dz. 123
proj. trójnik PE 200/160 45st. przyłącze do dz. 123
przewiert R.O. PE250x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN425
proj. wyjście instalacji z budynku
102,90
102,90
102,90
100,39
100,49
100,90
101,52
101,70
2,51
2,41
2,00
1,38
1,20
14,00
12,00
WAVIN PVC-U 160×4,7
2,9 %
WAVIN PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
14,00
26,00
0,0
T10
Sp16
B2
dz. 93/2
proj. trójnik PE 200/160 45st. przyłącze do dz. 93/2
przewiert R.O. PE250x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN425
proj. studnia DN425
102,50
102,50
102,50
100,11
100,21
100,86
101,00
2,39
2,29
1,64
1,50
27,00
9,00
WAVIN PVC-U 160×4,7
2,4 %
WAVIN PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
27,00
36,00
0,0
T11
Sp17
Sp18
dz. 97
proj. trójnik PVC 200/160 45st. przyłącze do dz. 97
przewiert R.O. PE250x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN425
102,40
103,09
100,26
100,36
101,09
2,14
2,04
2,00
18,00
WAVIN PVC-U 160×4,7
4,1 %
0,00
18,00
0,0
T12
Sp19
dz. 98
proj. trójnik PVC 200/160 45st. przyłącze do dz. 98
przewiert R.O. PE250x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN425
proj. wyjście instalacji z budynku
102,60
103,00
103,00
100,32
100,42
101,00
101,61
101,80
2,28
2,18
2,00
1,39
1,20
12,00
13,00
WAVIN PVC-U 200×5,9
4,8 %
WAVIN PVC-U 160×4,7
1,5 %
0,00
12,00
25,00
0,0
T13
Sp20
B3

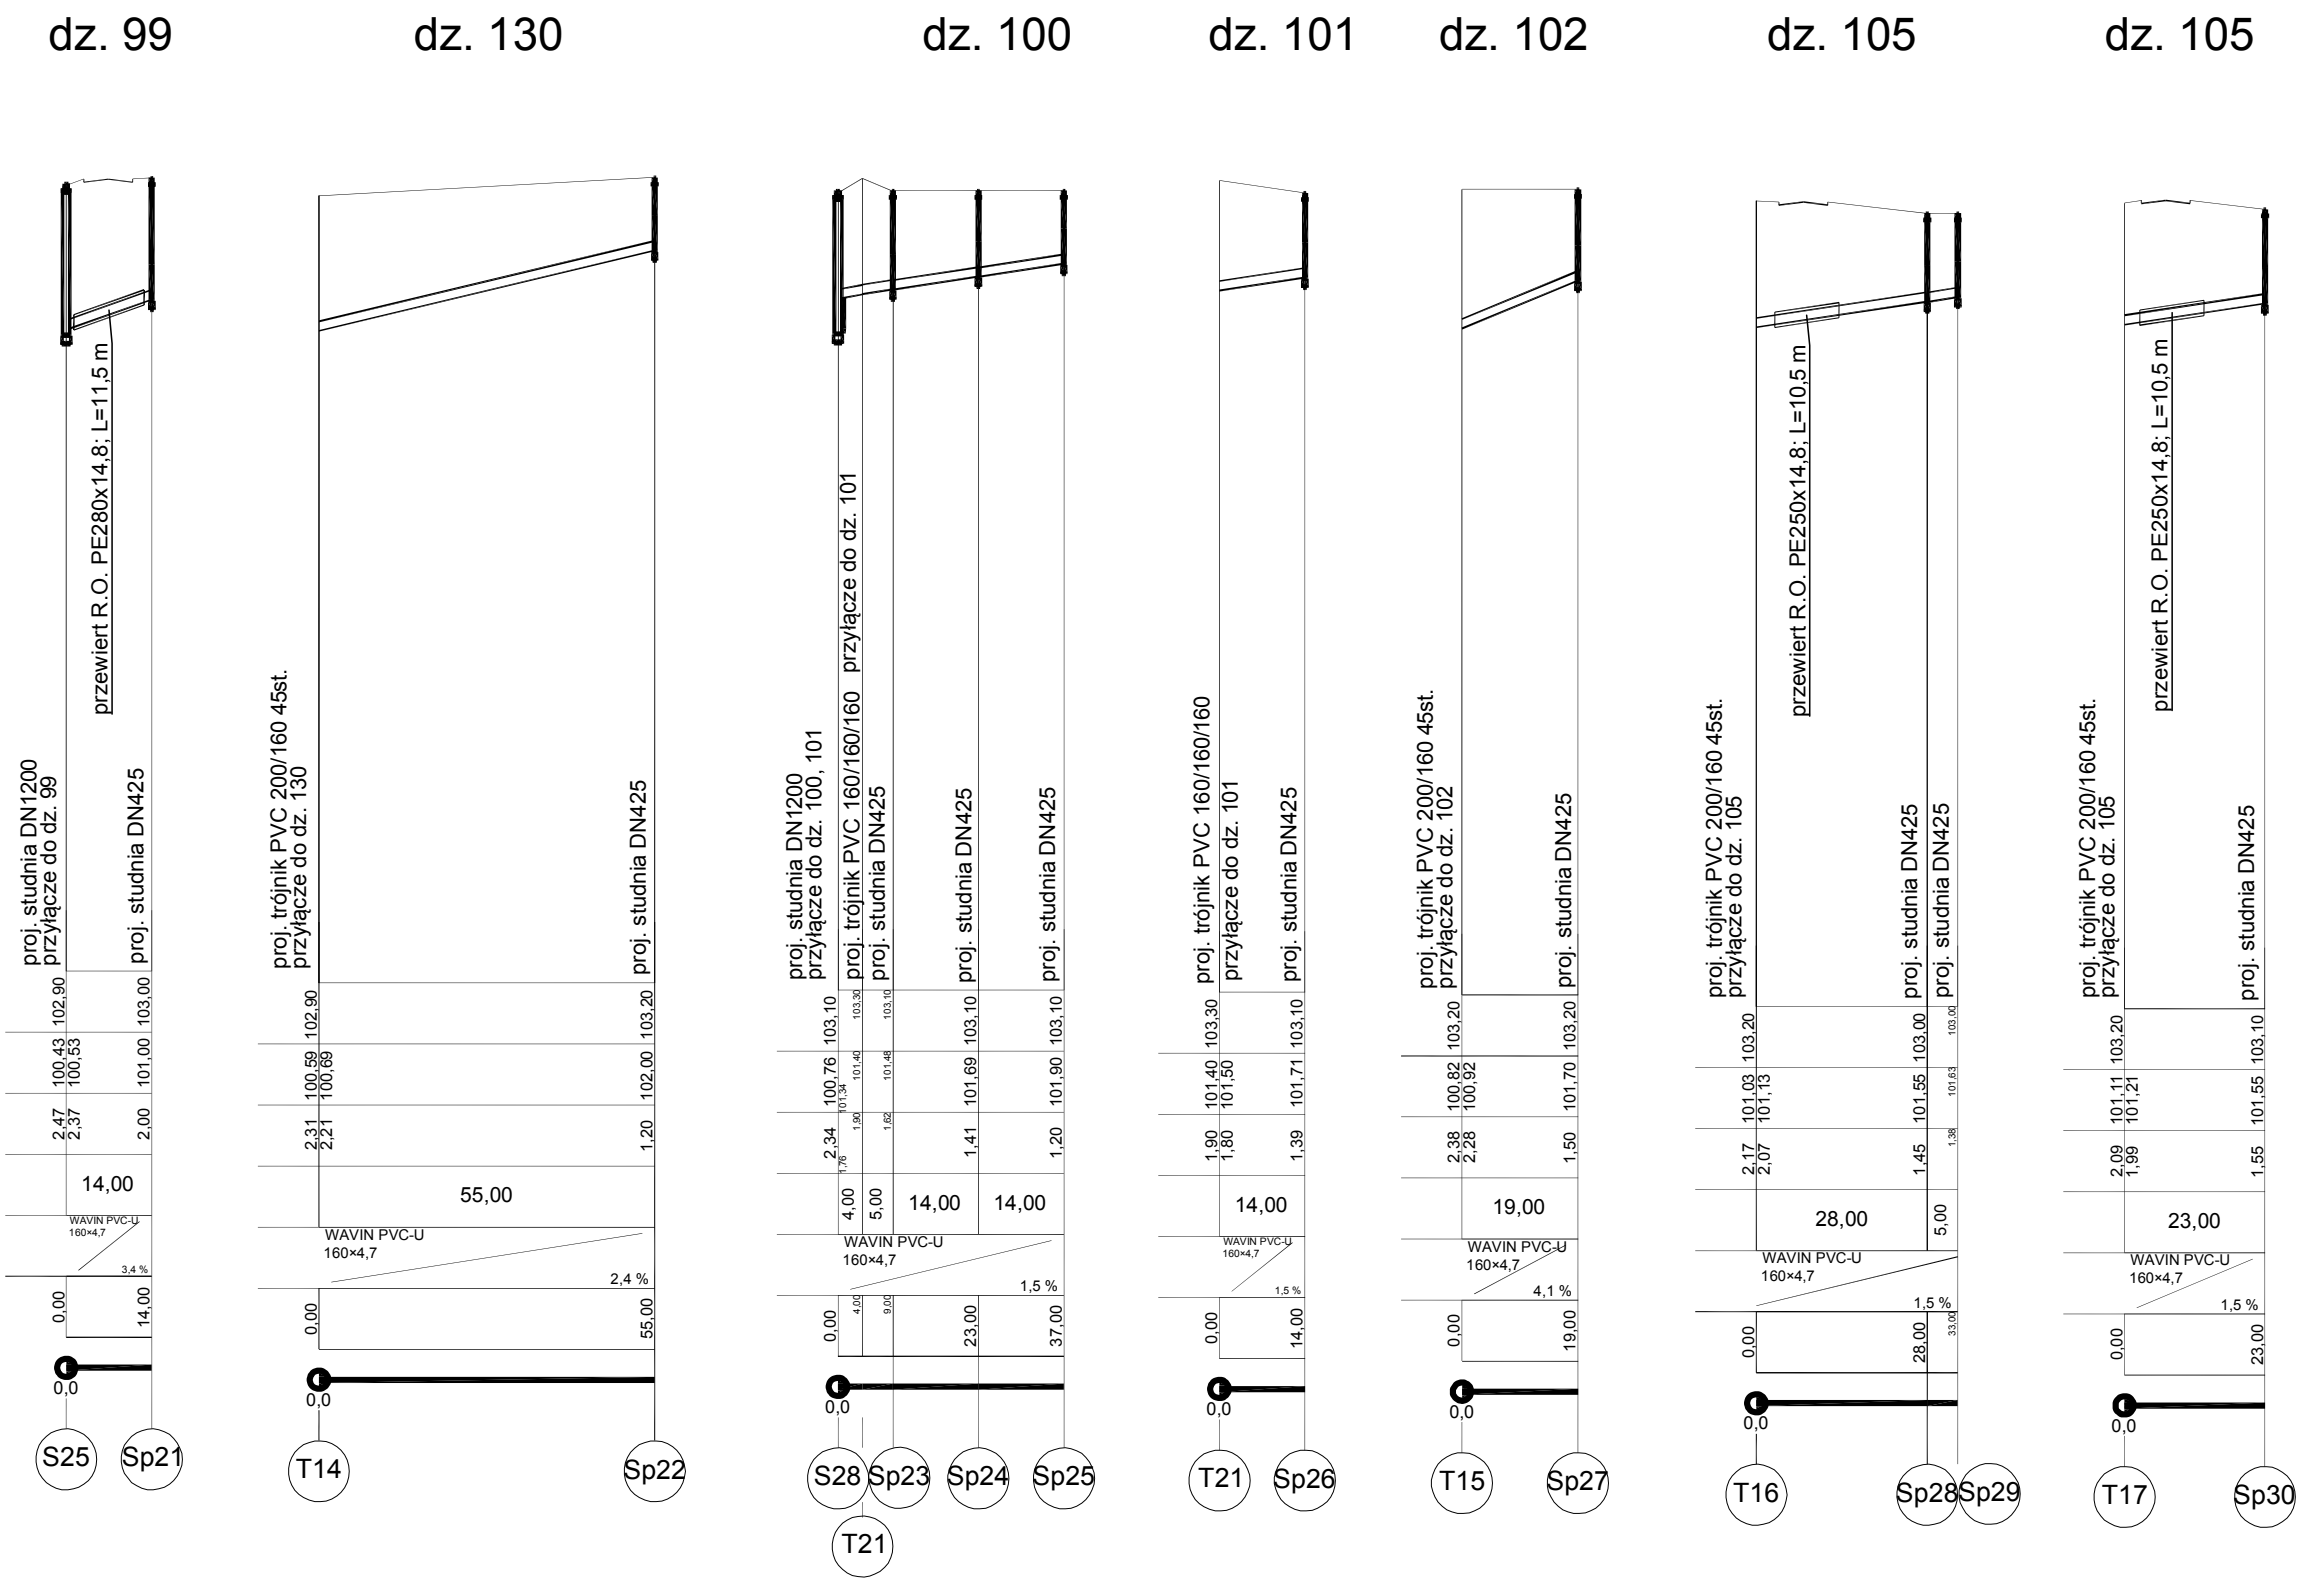
dz. 99
dz. 130
dz. 100
dz. 101
dz. 102
dz. 105
dz. 105
przewiert R.O. PE280x14,8; L=11,5 m
proj. studnia DN1200
przyłącze do dz. 99
proj. studnia DN425
102,90
100,43
100,53
2,47
2,37
103,00
101,00
2,00
14,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
3,4 %
0,00
14,00
0,0
S25
Sp21
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 130
proj. studnia DN425
102,90
100,59
100,69
2,31
2,21
103,20
102,00
1,20
55,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
2,4 %
0,00
55,00
0,0
T14
Sp22
proj. studnia DN1200
przyłącze do dz. 100, 101
proj. trójnik PVC 160/160/160
przyłącze do dz. 101
proj. studnia DN425
proj. studnia DN425
proj. studnia DN425
103,10
103,30
103,10
103,10
103,10
100,76
101,34
101,40
101,48
101,69
101,90
2,34
1,76
1,90
1,62
1,41
1,20
4,00
5,00
14,00
14,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
4,00
9,00
23,00
37,00
0,0
S28
Sp23
Sp24
Sp25
T21
proj. trójnik PVC 160/160/160
przyłącze do dz. 101
proj. studnia DN425
103,30
101,40
101,50
1,90
1,80
103,10
101,71
1,39
14,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
14,00
0,0
T21
Sp26
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 102
proj. studnia DN425
103,20
100,82
100,92
2,38
2,28
103,20
101,70
1,50
19,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
4,1 %
0,00
19,00
0,0
T15
Sp27
przewiert R.O. PE250x14,8; L=10,5 m
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 105
proj. studnia DN425
proj. studnia DN425
103,20
101,03
101,13
2,17
2,07
103,00
101,55
1,45
103,00
101,63
1,38
28,00
5,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
28,00
33,00
0,0
T16
Sp28
Sp29
przewiert R.O. PE250x14,8; L=10,5 m
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 105
proj. studnia DN425
103,20
101,11
101,21
2,09
1,99
103,10
101,55
1,55
23,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
23,00
0,0
T17
Sp30

dz.110

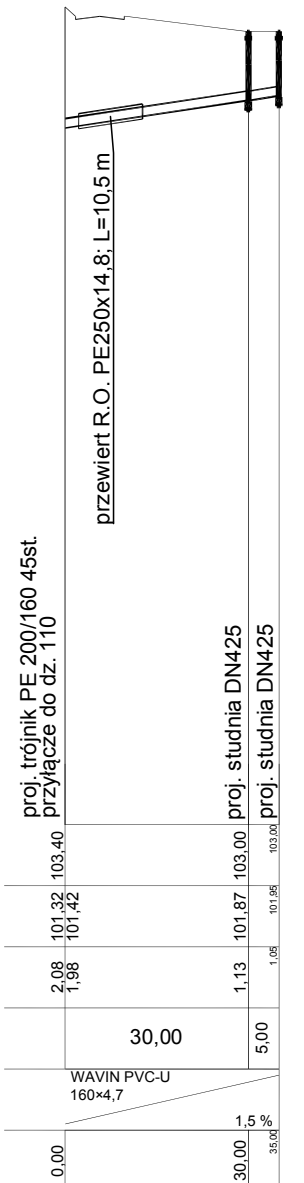

przewiert R.O. PE250x14,8; L=10,5 m
proj. trójnik PE 200/160 45st.
przyłącze do dz. 110
proj. studnia DN425
proj. studnia DN425
103,40
101,32
101,42
2,08
1,98
30,00
103,00
101,87
1,13
5,00
103,00
101,95
1,05
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
30,00
35,00
0,0
T18
Sp31
Sp32

dz. 111



proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 111
proj. studnia DN425
103,30
101,54
101,64
1,76
1,66
22,00
103,00
101,97
1,03
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
22,00
0,0
T19
Sp33

dz. 111



przewiert R.O. PE250x14,8; L=10,5 m
proj. trójnik PVC 200/160 45st.
przyłącze do dz. 111
proj. studnia DN425
103,30
101,56
101,66
1,74
1,64
14,00
103,60
102,10
1,50
WAVIN PVC-U
160×4,7
3,1 %
0,00
14,00
0,0
T20
Sp34

dz. 112

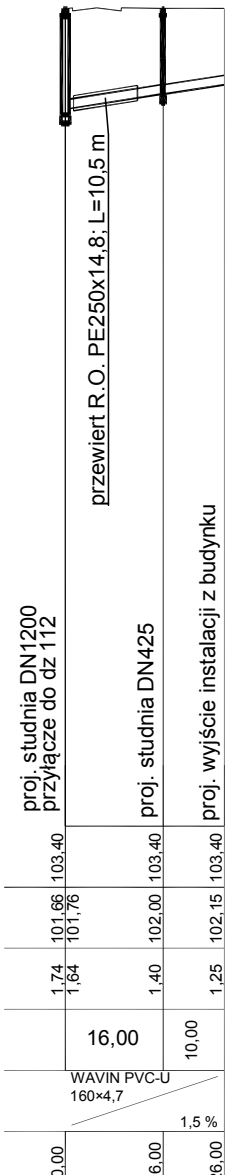

przewiert R.O. PE250x14,8; L=10,5 m
proj. studnia DN1200
przyłącze do dz 112
proj. studnia DN425
proj. wyjście instalacji z budynku
103,40
101,66
101,76
1,74
1,64
16,00
103,40
102,00
1,40
10,00
103,40
102,15
1,25
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
16,00
26,00
0,0
S33
Sp35
B4

dz. 207/4



proj. studnia DN1200
przyłącze do dz. 207/4
proj. studnia DN425
103,40
101,81
1,59
103,40
101,96
1,44
10,00
WAVIN PVC-U
160×4,7
1,5 %
0,00
10,00
0,0
S34
Sp36

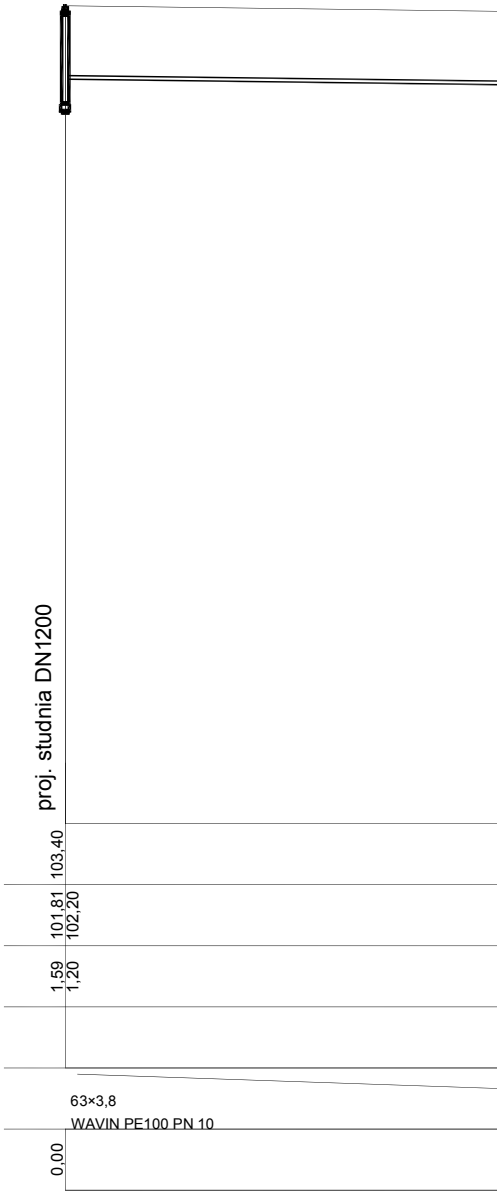

proj. studnia DN1200
103,40
101,81
102,20
1,59
1,20
63×3,8
WAVIN PE100 PN 10
0,00
0,0
S34

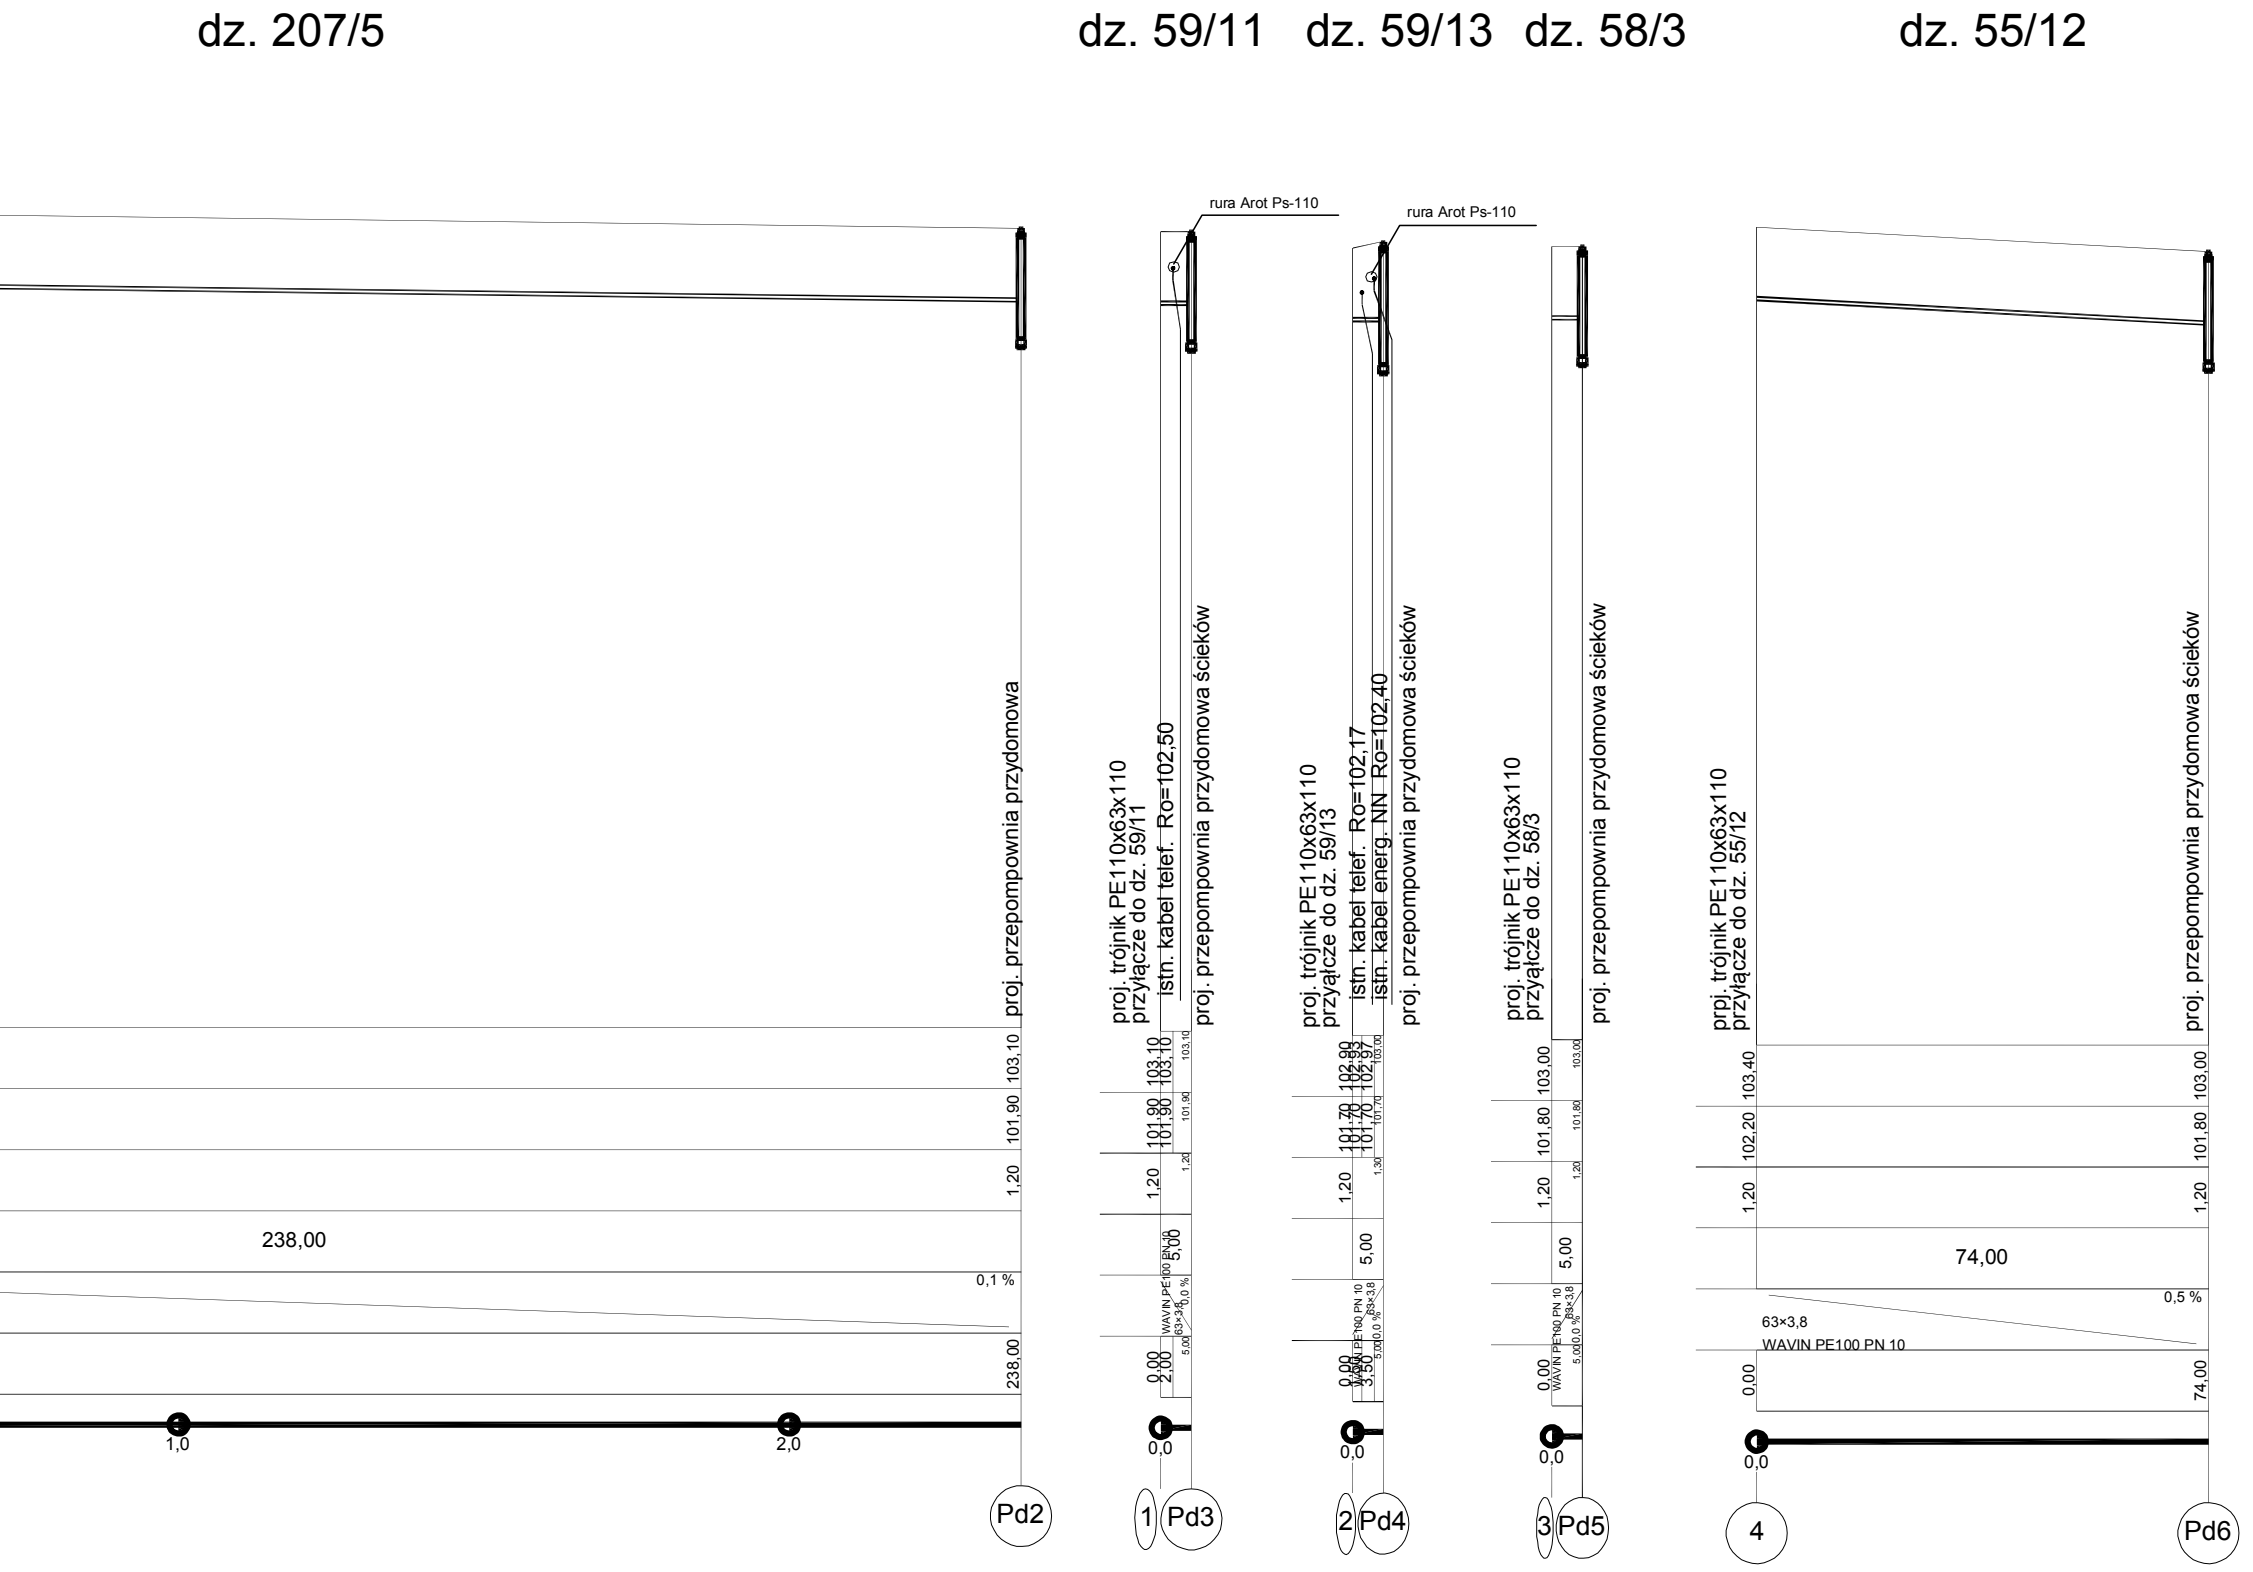
dz. 207/5
dz. 59/11
dz. 59/13
dz. 58/3
dz. 55/12
rura Arot Ps-110
rura Arot Ps-110
proj. przepompownia przydomowa
103,10
101,90
1,20
238,00
0,1 %
238,00
1,0
2,0
Pd2
proj. trójnik PE110x63x110
przyłącze do dz. 59/11
istn. kabel telef. Ro=102,50
proj. przepompownia przydomowa ścieków
103,10
103,10
103,10
101,90
101,90
101,90
1,20
1,20
5,00
WAVIN PE100 PN 10
63×3,8
0,0 %
0,00
2,00
5,00
0,0
1
Pd3
proj. trójnik PE110x63x110
przyłącze do dz. 59/13
istn. kabel telef. Ro=102,17
istn. kabel energ. NN Ro=102,40
proj. przepompownia przydomowa ścieków
102,90
102,93
102,97
103,00
101,70
101,70
101,70
101,70
1,20
1,30
5,00
WAVIN PE100 PN 10
63×3,8
0,0 %
0,00
3,50
5,00
0,0
2
Pd4
proj. trójnik PE110x63x110
przyłącze do dz. 58/3
proj. przepompownia przydomowa ścieków
103,00
103,00
101,80
101,80
1,20
1,20
5,00
WAVIN PE100 PN 10
63×3,8
0,0 %
0,00
5,00
0,0
3
Pd5
proj. trójnik PE110x63x110
przyłącze do dz. 55/12
proj. przepompownia przydomowa ścieków
103,40
103,00
102,20
101,80
1,20
1,20
74,00
0,5 %
63×3,8
WAVIN PE100 PN 10
0,00
74,00
0,0
4
Pd6

Instech Zakład Techniki Sanitarnej

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI				
Adres obiektu	WOLA MAGNUSZEWSKA, GRZYBÓW, MAGNUSZEW, WÓLKA TARNOWSKA; GM. MAGNUSZ				
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH				
Branża	SANITARNA		SKALA	1:1000/100	
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku	
Projektant	mgr inż. PAWEŁ BOBROWSKI	MAZ/0201/POOS/07		18	
Projektant sprawdzający	mgr inż. PAWEŁ RĘDZIŃSKI	MAZ/0428/POOS/09			