
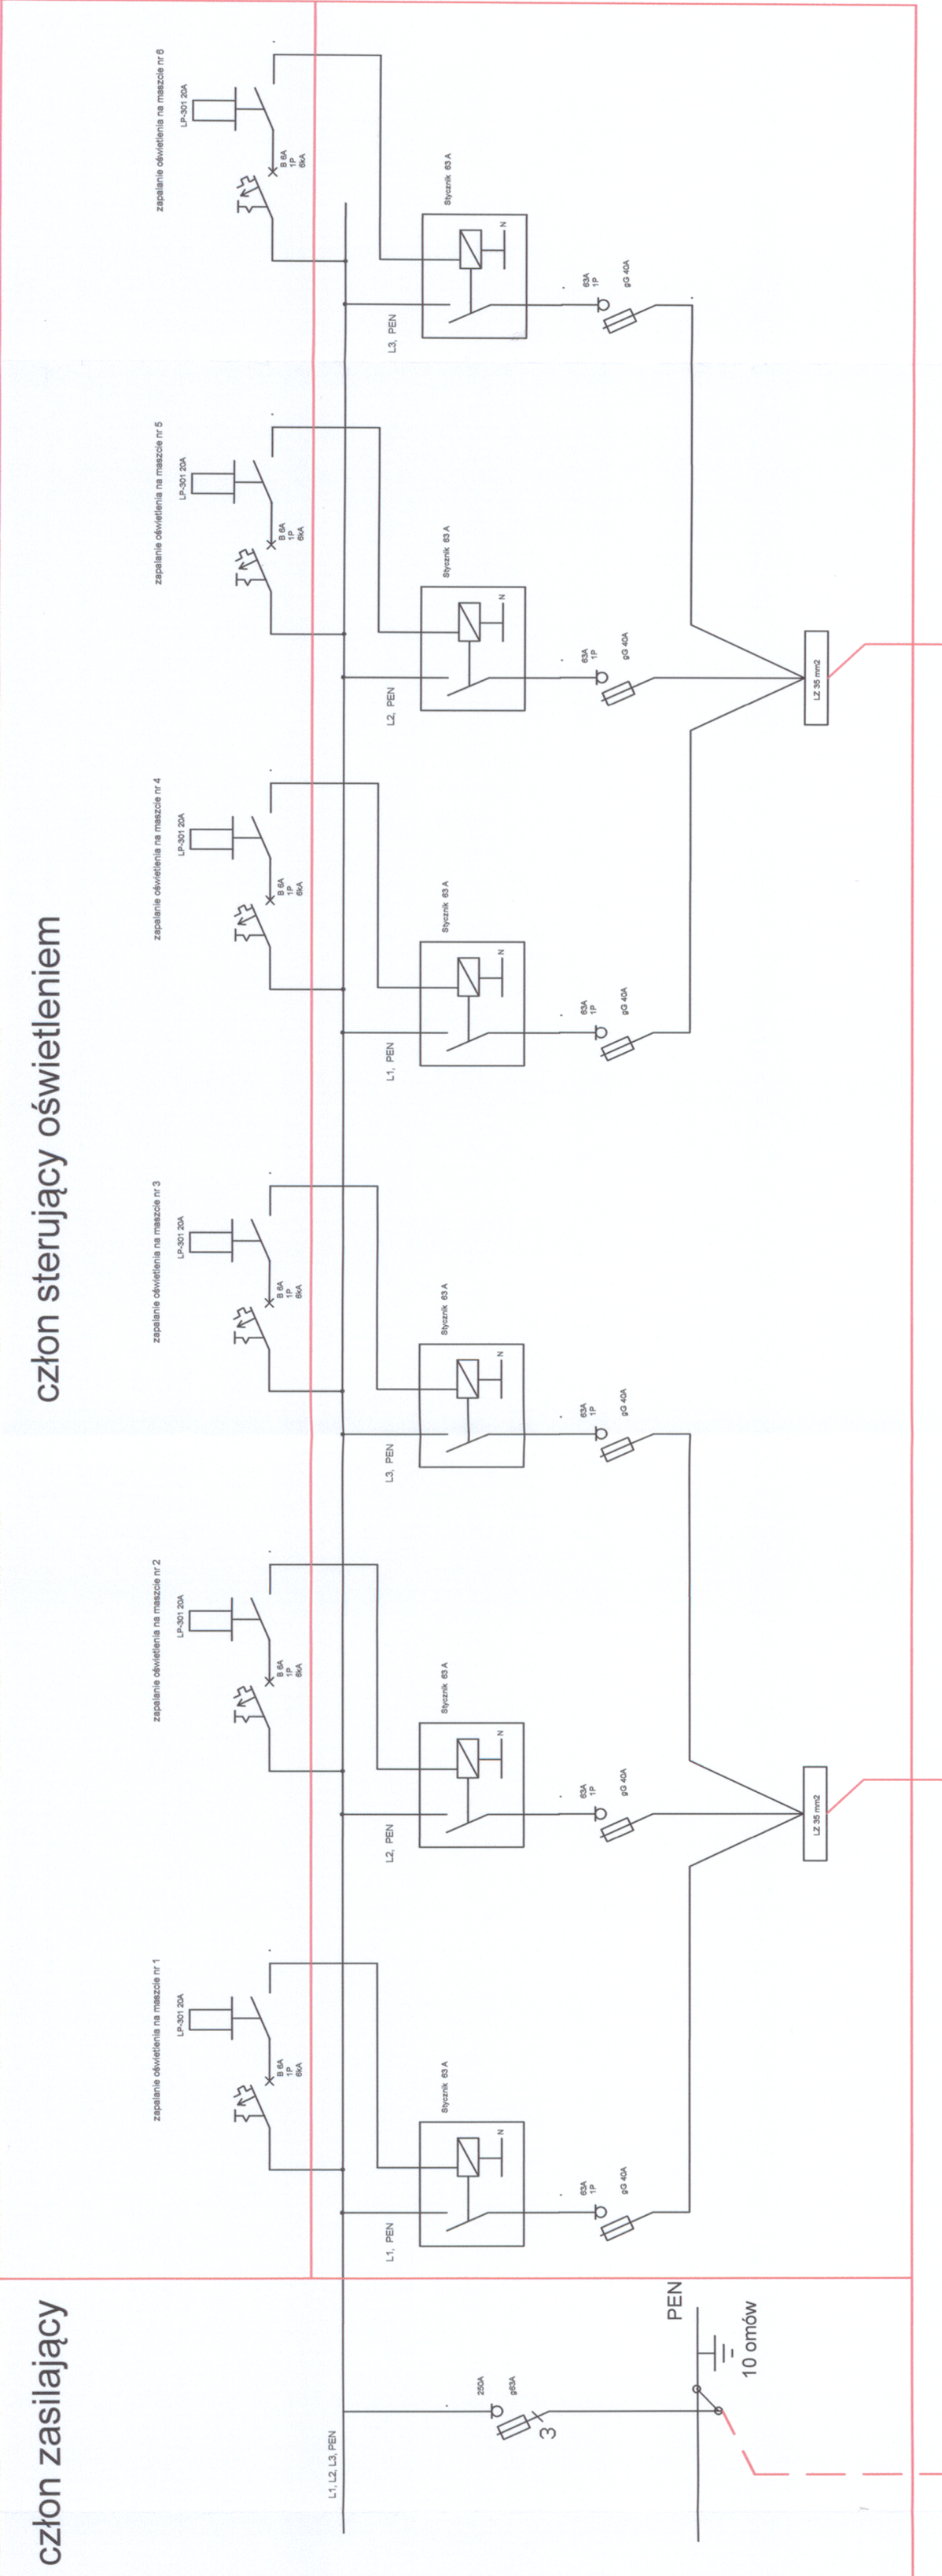


istn. ZKP nr 1/obw. 1

PROJ. SZAFA ZASILAJACA OŚWIETLENIE BOISKA-SZ

# PROJ. SZAFA STEROWNICZA OŚWIETLENIA-SO

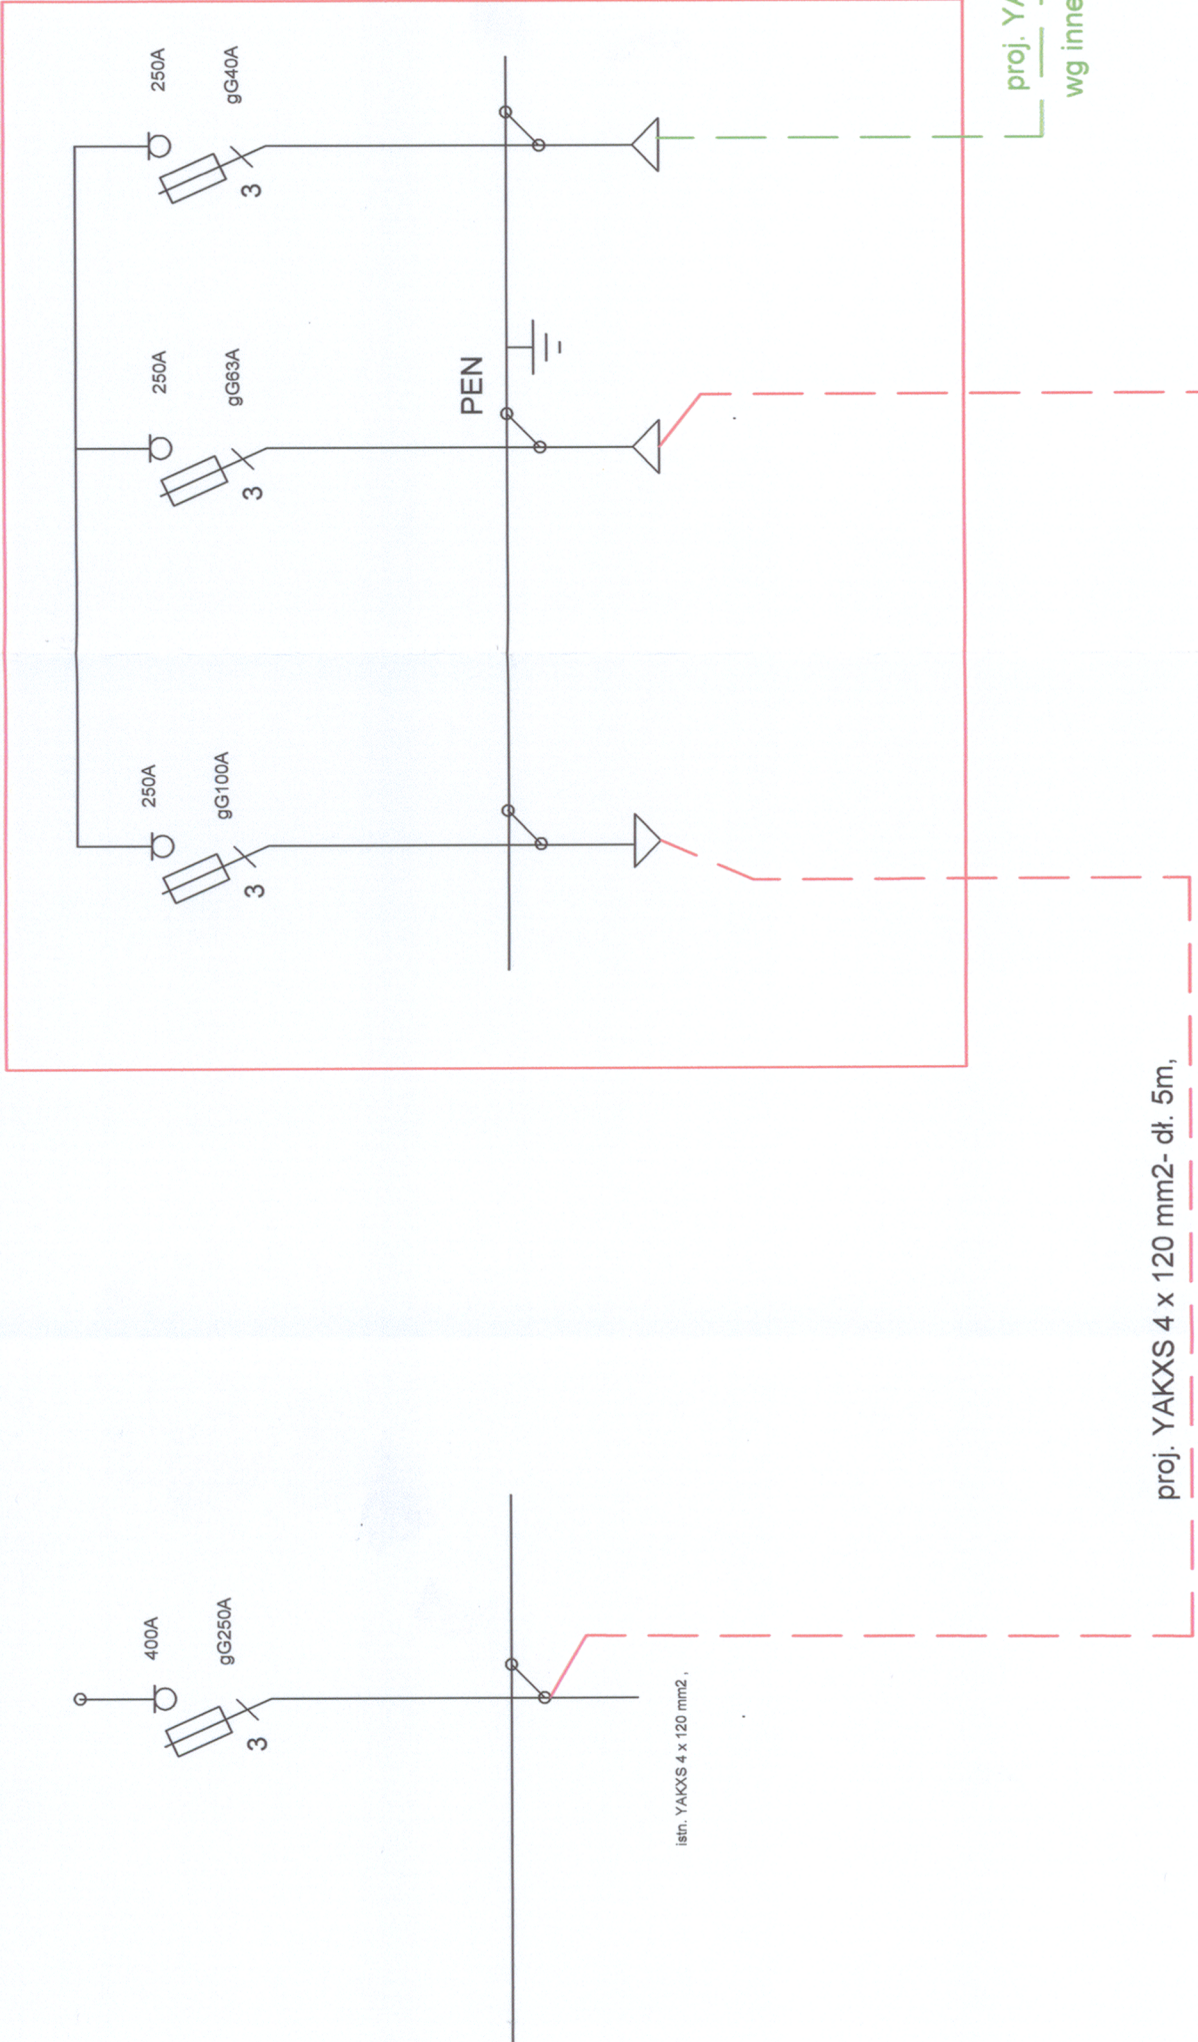

proj. YAKXS 4 x 120 mm2- dł. 5m.

proj. YAKXS 4 x 35 mm2- dł. 102 m,

YAKXS 4 x 35 mm2- dł. 176m,  
k-k maszt nr 1,2,3

YAKXS 4 x 35 mm2- dł. 223m,  
k-k maszt nr 4,5,6

Linia NN -ochrona przed dotykaniem izolowanym -samozatężenie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S, TN-S-URZĄDZENIA WYKONANE W II KLASIE OCHRONNOŚCI	
INSTALACJA PRZEDSIĘBIORSTWA INSTALACYJNO - MONTAŻOWE JAKOŚĆ WYKONANIA, 25-300 KOLEJNOŚĆ, t. 508-757-689 Instal - mont.198202.pl	
Temat opracowania	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ/NN
Treść rys.	OSWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO
Skala	1:500
Projektant	mgr inż. Daniel Maksym
Data	XI - 2024
Branda	ELEKTRYCZNA
Nr rys.	2
PROJEKT TECHNICZNY	