






RZUT PARTERU

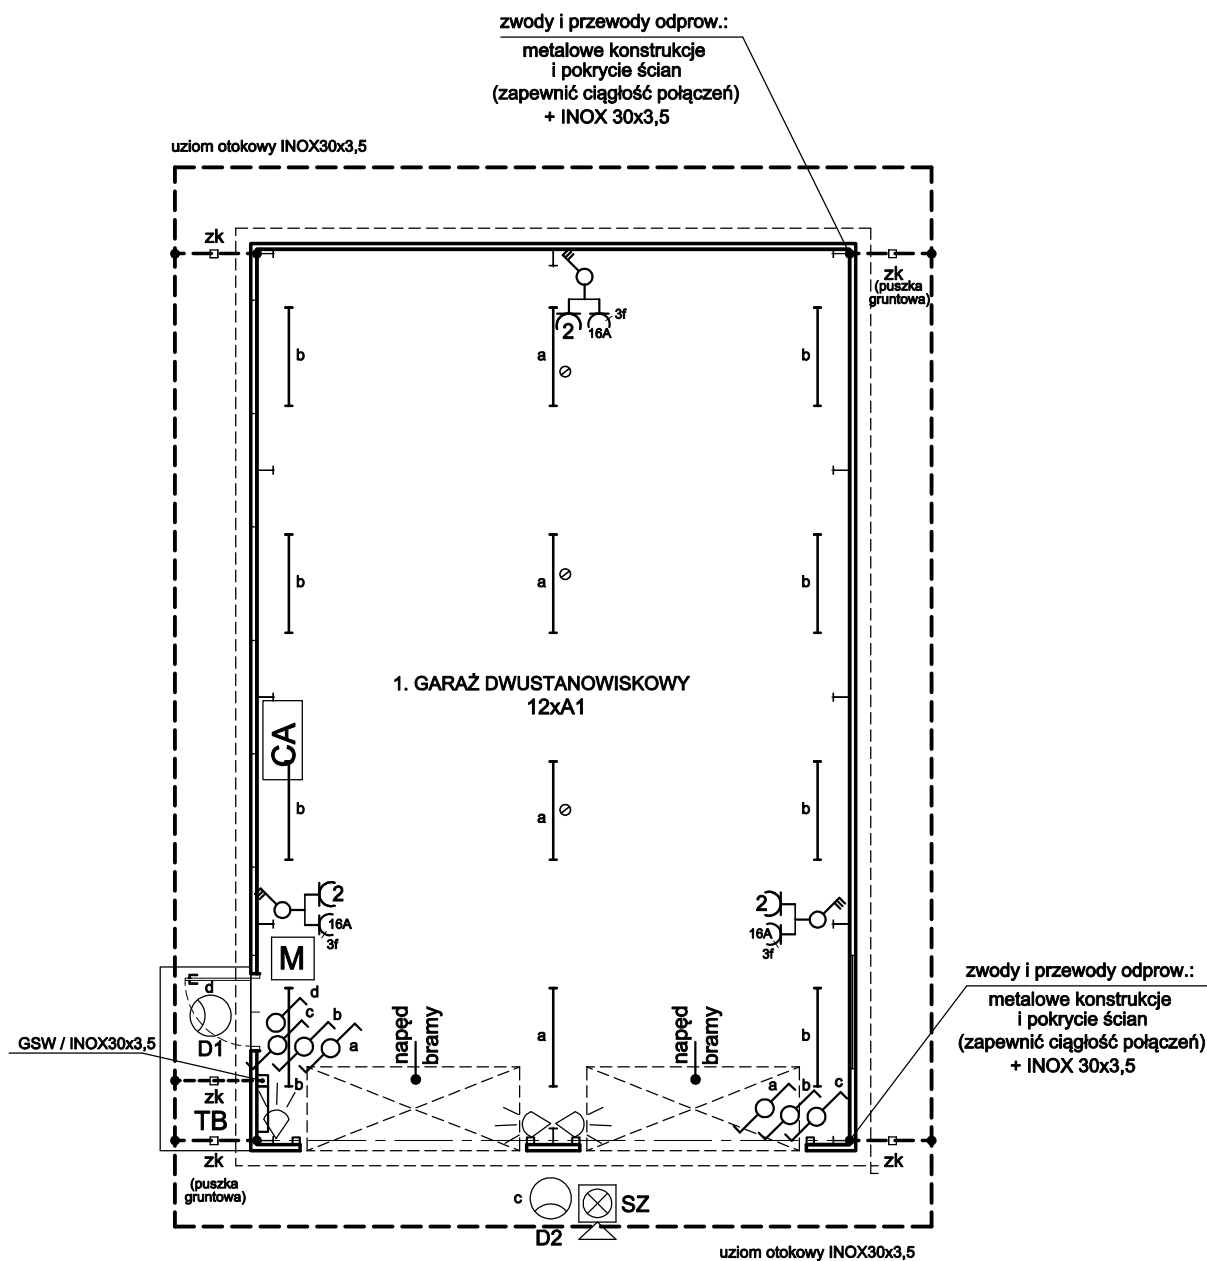

SYSTEM SWIN  
OZNACZENIA

-  - Czujka PIR
-  - Sygnalizator zewnętrzny
-  - Klawiatura LCD
-  - Centrala alarmowa

UWAGI

1. Przewody klasy CPR Eca układać zgodnie z opisem technicznym

INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
OZNACZENIA

- A1 - Oprawa hermetyczna LED 8800lm, IP65
- D1 - Projektor LED 30W, 3300lm IP65
- D2 - Projektor LED 130W, 1300lm IP65

UWAGI

- 1. Przewody układać zgodnie z opisem technicznym
- 2. Wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające
- 3. Wykonać urządzenie piorunochronne

TN- S

|   |   |         |           |
|---|---|---------|-----------|
| Obiekt:<br><b>BUDYNEK GARAŻOWY<br/>PRZY STRAŻNICY OSP</b> | Adres inwestycji :<br>jedn. ew. 140706_2 Magnuszew<br>obręb 0040 Wilczkowice Dolne<br>dz. nr ew. 232/29 |         |           |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                    | Skala:  | Data:   | Nr rys.   |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE                                    | 1:100   | 11.2023 | <b>E1</b> |
| Projekt:<br>Robert Nowak<br>GP-III-7342/184/94            | Podpis:   |         |           |